


## Dočasné úkony při zabíhání ČOV (po dobu asi 1-2 měsíců)

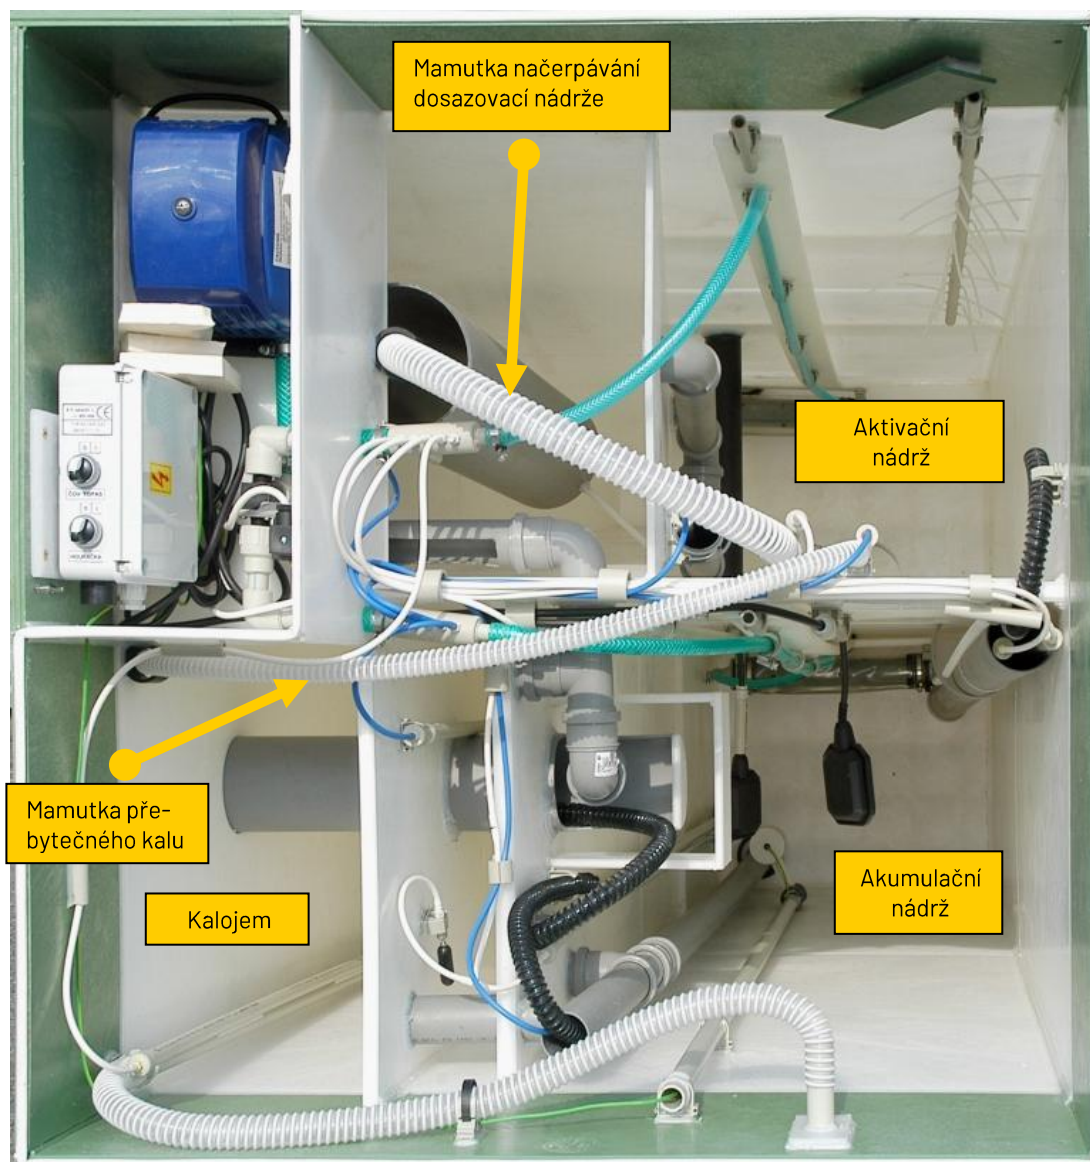

Vyústění mamutky přebytečného kalu přemís-  
tíme z kalojemu do akumulací nádrže (tak,  
aby vyústění hadice bylo výše, než je výška hladiny v aktivaci). Asi po 2 měsících provozu mamutku vrátíme zpět.

Hadice mamutky načerpávání dosazovací nádrže se z uklidňovacího válce dosazovací nádrže zaústí do aktivací nádrže. Po 1 měsíci provozu je pro správnou funkci ČOV nezbytné vrátit vyústění mamutky zpět.